

Repère appareil		D2.1	D2.2	D2.3	D2.4	D2.5	D3		D4
Repère bornes									
Désignation	Arrivée secteur 1	PC Poste de travail 1	PC Poste de travail 2	PC Poste de travail 3	PC Poste de travail 4	PC Poste de travail 5	Onduleur 8 prises UPS sur les postes de travail 1, 3, 4 et 5		Climatisation
Puissance		500 W maxi	500 W maxi	500 W maxi	500 W maxi	500 W maxi	980 W maxi		
Longueur de câbles									
Section de câbles									
Type de câbles									



Etude JCJV - 2010-02-4 -

Tableau Général

N° affaire :

N° plan :

Date:

C

B

A

F

E


D

Dessiné par :

JCJV

N° folio :

1 / 3

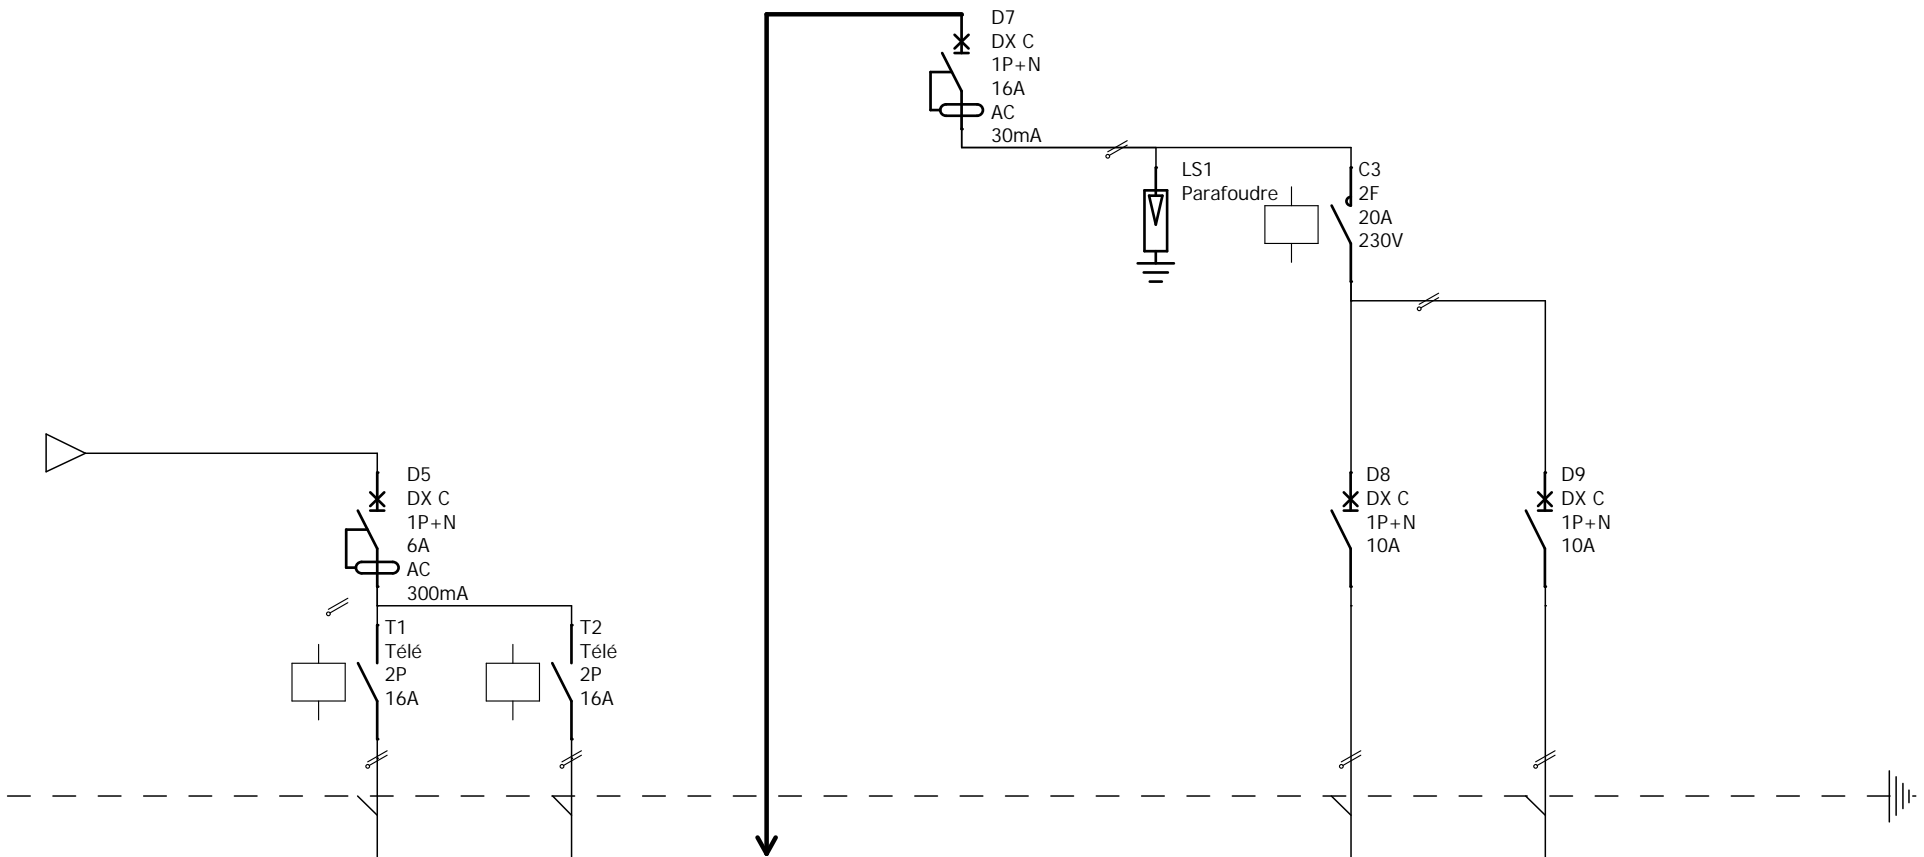

Repère appareil		D5	T2		D7	LS1	D8	D9	
Repère bornes									
Désignation		Eclairage intérieur plafonnier	Eclairage intérieur Postes de travail	Arrivée secteur 2			6 PC arrière car régie	6 PC arrière car régie	
Puissance				3500 W maxi			2500 W maxi	2500 W maxi	
Longueur de câbles									
Section de câbles									
Type de câbles									



Etude JCJV - 2010-02-4 -

Tableau Général

N° affaire :

N° plan :

Date:

C

B

A

F

E


D

Dessiné par :

JCJV

N° folio :

2 / 3

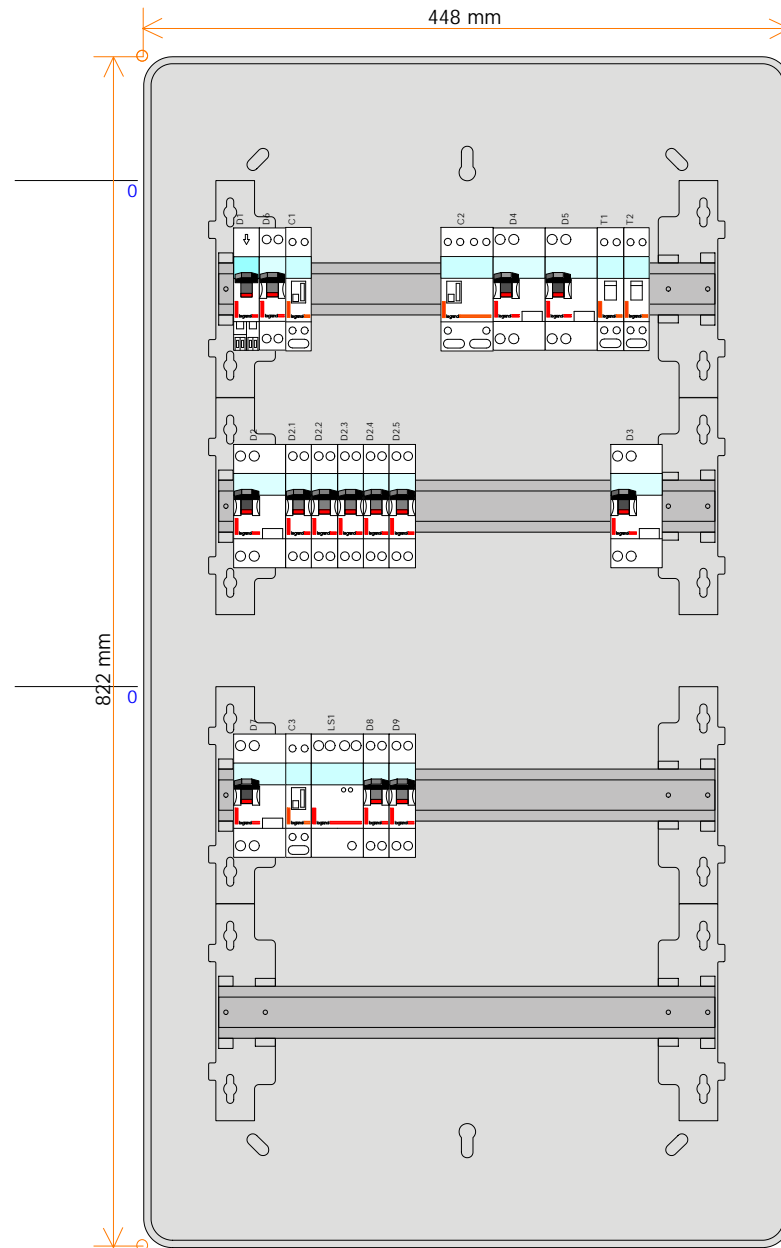

**Etude JCJV - 2010-02-4 -
Tableau Général**

N° affaire :

N° plan :

Date:

C

B

A

F

E

D

Dessiné par :

JCJV

N° folio :

3 / 3